



TEST DELLE POLVERI SOTTILI SU TURBOPELLET A CONFRONTO CON IL TEST SU DUE STUFE A PELLETT


Test eseguito da ACTECO – Laboratorio Notificato n.1880

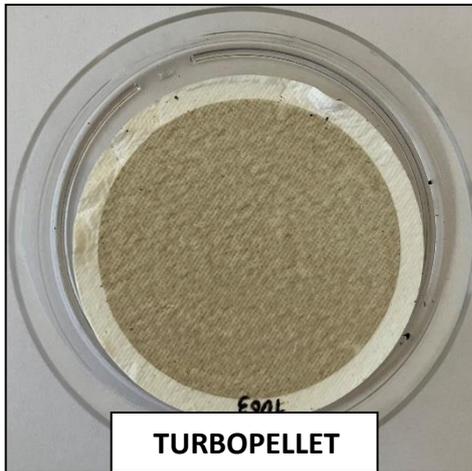

Filtro ottenuto dopo i test eseguiti su Turbopellet per misurare l'emissione di polveri sottili.
Risultato test: **PP 3,00 mg/m³**

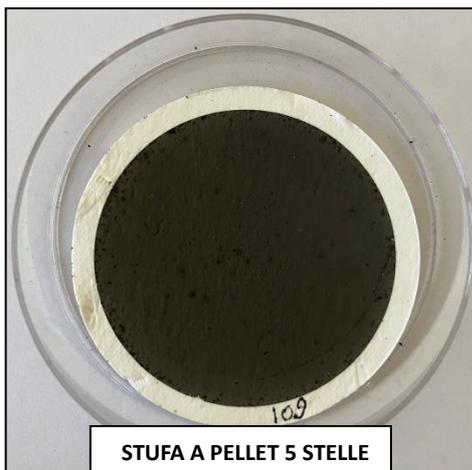

Filtro ottenuto dopo i test eseguiti su una stufa a pellet che ha ottenuto **5 STELLE** di Certificazione Ambientale.
Risultato test: **PP 10,00 mg/m³**

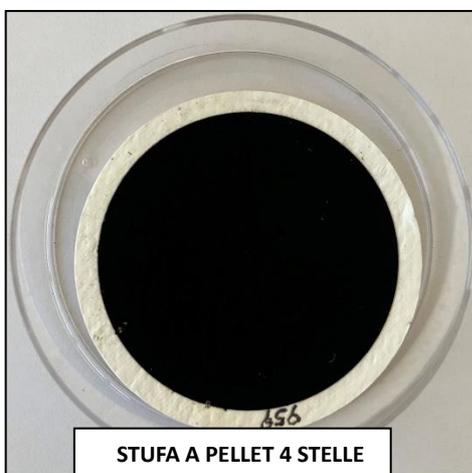

Filtro ottenuto dopo i test eseguiti su una stufa a pellet che ha ottenuto **4 STELLE** di Certificazione Ambientale.
Risultato test: **PP 20,00 mg/m³**

Andrea Canzian
Technical Manager

